



広報 峡北

No. 63

令和7年4月

峡北広域行政事務組合 発行

山梨県韮崎市本町四丁目8番36号

☎ 0551-22-3311

編集/総務課

URL <https://www.kyohoku-koiki.jp/>



新・高根分署 3月24日(月) 運用開始しました!



このたび、「峡北消防本部消防署所適正配置計画」に基づき、庁舎建設事業として進めてまいりました北杜消防署高根分署が令和7年3月24日に運用開始となりました。

昭和46年に建設された旧庁舎は半世紀以上が経過し、老朽化が著しい状況でしたが、令和2年からの事業も高根分署の完成により、すべての庁舎（2消防署4分署）で耐震性を確保し、管轄内の防災拠点としての役割を担える施設として整備を完了することができました。

新庁舎を活用し、消防サービスの充実と防災対策の強化に職員一丸となって取り組んでまいります。



※詳しくはホームページでお知らせしています。

◆ 代表理事表彰を行いました ◆



令和7年2月21日、長きにわたり峡北広域行政事務組合の運営にご尽力をいただきました2名（秋山俊和議員、清水進議員）の本組合議会議員の功績を讃え、代表理事が表彰状を贈呈しました。

左から、保坂 武理事、内藤久夫代表理事
秋山俊和議員、清水 進議員
大柴邦彦理事、内藤一穂理事


今こそ防災意識を高めましょう



阪神淡路大震災の発生から30年が経過しました。また、平成23年3月11日の東日本大震災や令和6年1月1日の能登半島地震、さらに昨年の8月には南海トラフ地震に関する臨時情報（巨大地震注意）が発表されるなど、巨大地震はいつ発生してもおかしくない状況です。

地震や近年の大雨による災害から命を守るためには、一人ひとりが日頃から防災について考え、備えることが重要です。防災意識を高め、いざという時のために、さまざまな防災コンテンツを活用し、日常的な備蓄や対策を進めていきましょう。

防災コンテンツの紹介「地震10秒診断」



「地震10秒診断」は位置情報を入力すれば、30年以内に起こる地震予測と水道・電気ガスの復旧見込みの日数が分かります。

※出典：防災科学研究所と日本損害保険協会の共同開発コンテンツ

よろしくお願いします。

令和6年度 新任職員紹介

頑張ります！



小池 消防士


令和6年4月に採用された2名の消防職員は、山梨県消防学校初任総合教育課程を修了し、令和6年12月消防署に配属され、消防士としての第一歩を踏み出しました。

消防学校で学んだことに加え、配属後、先輩達と行動をともにしながら、訓練に励んでいます。プロとしての知識・技術の習得に努め、市民の皆様の生命・財産を守ります。これからも実災害で最大の力が発揮できるよう、日々研鑽を重ねていきます。



辻 消防士

国中6消防本部 指令センターの一本化

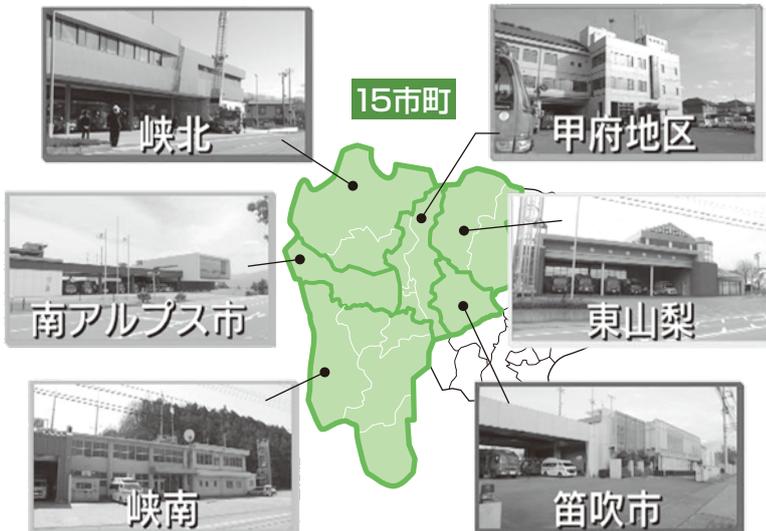

現在、6消防本部が、それぞれの消防指令センターで119番通報を受け、災害発生場所を把握し、消防車や救急車の出動を指示しています。それぞれの消防指令業務を、令和8年4月1日から甲府地区指令センターに集約し、情報の一括管理と指揮命令系統を統一、大規模災害時における災害対応力の強化を図ります。今後も地域の安心安全を確保し、隣接する地域の災害にも迅速に対応できるように、住民サービスの向上に繋げてまいります。

山梨県国中共同指令センター 運用の紹介

現在
発令中

火災多発非常事態宣言

多

火災期特別警戒

火災件数

火災期特別注意



【消防防災ヘリによる空中消火】

*この取り組みは、峡北消防本部が独自に実施しているもので、火災期とは11月上旬から5月中旬にかけて、気象その他の状況から特に必要なときを示します。

わらやもみ殻の焼却、あぜ焼き、たき火などの不始末から大きな山火事となる火災が多く発生しています。

「小さな火の不始末」が原因とならないよう、一人ひとりが火の取り扱いに注意し、火災予防に努めましょう。

燃やす前に
もう一度確認
してください!



- 焼却禁止行為の例外となるものですか？
- 焼却場所の周りには燃えやすいものはありますか？
- 水バケツ、消火器などが準備してありますか？
- ひとりで焼却していませんか？
- 万が一に備え携帯電話を持っていますか？
- 気象通報（強風・乾燥注意報）は発令されていませんか？



火災とまぎらわしい煙や火炎を発生するおそれのある行為は届出が必要です。事前に消防署に相談し手続きを行ってください。なお、消防署が気象状況等により危険と判断した場合には、中止や日程の変更を求めることがあります。
*消防署への届出は焼却行為を許可するものではありません。

令和6年度 火災予防啓発「図画」「標語」コンクール

主催：峡北地区幼少年女性防火委員会
峡北広域行政事務組合消防本部

最優秀

北杜市立いずみ保育園
みついいずきさん



令和7年2月3日(月)、審査委員会を峡北広域行政事務組合消防本部で開催しました。

入賞・応募作品は、韮崎市民交流センターニコリ様のご協力で地下1階のアートギャラリーに3月16日(日)まで展示していただき、その後は峡北広域行政事務組合1階エントランスに入賞作品を展示しています。

最優秀

不安消し
未来に向けての
火の用心

韮崎市立甘利小学校 窪田悠介さん



『エコパークたつおか』からのお知らせ


令和5年度エコパークたつおかに搬入されたごみの搬入量をお知らせします。

- ・可燃ごみの搬入量は、令和5年度28,030.13 tで、令和4年度に比べ1,203 t減少しました。
- ・不燃ごみの搬入量は、令和5年度1,407.17 tで、令和4年度に比べ142 t減少しました。

皆様のご協力で前年度に比べ、ごみの搬入量が減少しました。
これからもごみの分別及び減量化にご協力をお願いします。



ごみ搬入量の推移

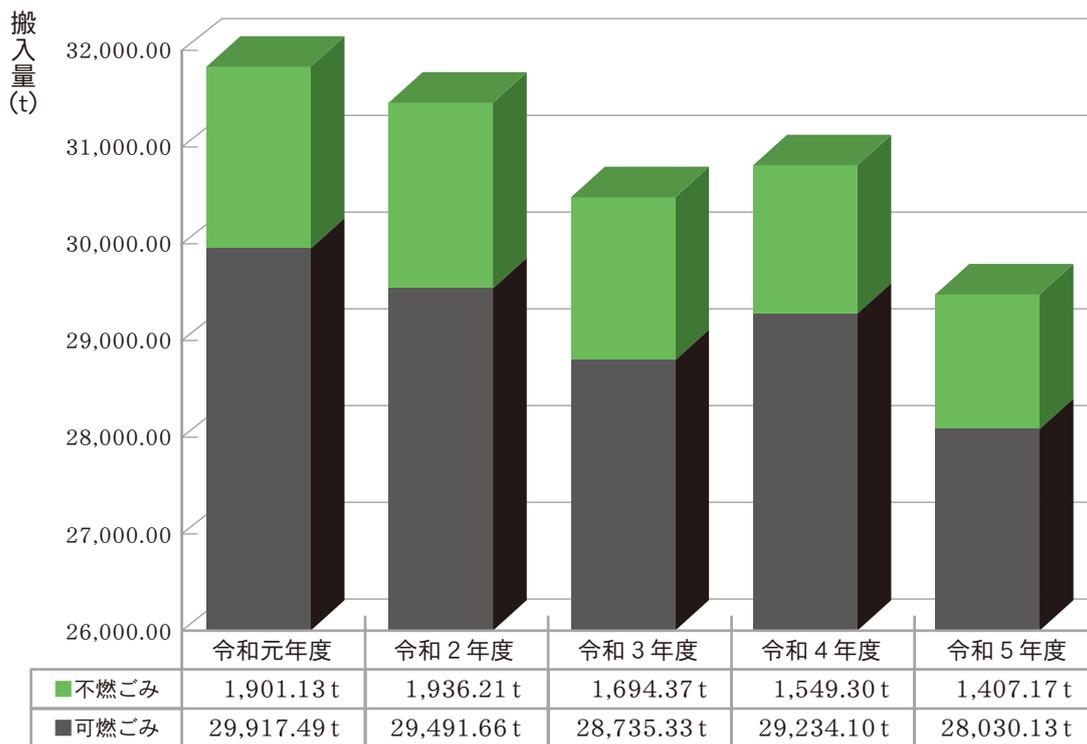

リチウムイオン電池などの適正な回収にご協力をお願いします

可燃ごみに、リチウムイオン電池・電池使用製品が混入していると、ごみ収集車の内部でつぶされ、衝撃で車両火災となる事例や、処理施設のごみピット（ごみを貯めておく場所）で発火して、火災となり甚大な被害になっている事例が全国で急増しています。リチウムイオン電池は「強い衝撃が加わると、発熱・破裂・発火等の危険性がある」というアンケートの問いに対し、「知らなかった」とする回答が40%を超えたという結果もあります。

主なリチウムイオン電池使用製品

充電式掃除機・電子シェーバー・デジタルカメラ・加熱式タバコ・モバイルバッテリー・携帯電話・電動歯ブラシなどのコードレス家電に必ず入っています。

ごみ収集車やごみ処理施設で火災が起きると、場合によってはごみの収集が停止するといった問題が発生してしまいます。『一個ぐらいならいいじゃんけ』ではなく、可燃ごみとして出さず、お住いの市が定めるルールに従い適切に出していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。



【峡北広域行政事務組合】
 総務課 ☎0551-22-3311
 峡北広域環境衛生センター・建設課 ☎0551-22-3437
 (エコパークたつおか) ☎0551-22-0089
 峡北南部衛生センター
 【消防本部】
 総務課 ☎0551-22-3311
 消防課 ☎0551-23-7911
 予防課 ☎0551-23-7119
 指針課 ☎0551-22-0119
 【消防署】
 基崎消防署 ☎0551-23-1499
 須玉分署 ☎0551-42-2449
 双葉分署 ☎0551-28-0119
 北杜消防署 ☎0551-32-2508
 高根分署 ☎0551-47-2099
 白州分署 ☎0551-35-2155

